



OBČINA ZREČE

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče
tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498
e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu

Številka: 3545-0023/2019
Datum: 12. 6. 2019

AD/10

5. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, dne 19. 6. 2019

ZADEVA:	GRADIVO ZA 10. TOČKO SEJE OBČINSKEGA SVETA
NASLOV:	PREDLOG ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO TER ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2019
PREDLAGATELJ:	Župan
PРАВNA PODLAGA:	Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja Uredba o oskrbi s pitno vodo Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 19. člen Statuta Občine Zreče
PRILOGE:	Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019 Sklepi
NAMEN:	Predlog za sprejem
GRADIVO PRIPRAVILI:	Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe, Ljubljana Štefan Posilovič Matjaž Korošec
POROČEVALEC:	Štefan Posilovič
STALIŠČE PRISTOJNE KOMISIJE:	Komisija za gospodarsko javno infrastrukturo je na 4. redni seji, dne 10. 6. 2019 obravnavala predlog Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019. Komisija se s predlaganimi elaborati in spremenjenimi cenami strinja, zato predlaga Občinskemu svetu Občine Zreče, da jih potrdi v pripravljeni obliki.
PREDLOG SKLEPA:	Predlagam, da Občinski svet Občine Zreče sprejme predlog Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019 v predlagani obliki.

I. OBRAZLOŽITEV

Stališče občinske uprave in komisije za gospodarsko javno infrastrukturo je, da so stroški opravljanja obravnavanih gospodarskih javnih služb prikazani v elaboratu - izračunu realni in je sprememba cene upravičena.

V prilogi vam pošiljamo Predlog elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019 v Občini Zreče in potrebne sklepe za spremembo cene v pregled in potrditev.

Prav tako se v prilogi nahaja izračun za povprečnega uporabnika gospodarske javne infrastrukture z premerom števca DN20.

V elaboratu se nahajajo na strani 20,31,43 primerjave povprečnih cen storitev javnih gospodarskih služb na primerljivem območju v letu 2014 in cenami v občini Zreče v letu 2018.

Kot je razvidno je cena storitve oskrbe s pitno vodo precej nižja od povprečne cene na primerljivem območju, cena omrežnine pa malenkost višja zaradi razpršene gradnje in posledično zapletenega sistema dovajanja vode in manjšega števila uporabnikov.

Ostale gospodarske službe so približno primerljive z povprečjem na primerljivem območju.

1. Predlagamo, da se potrdi elaborat gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo občine Zreče za leto 2019 :
 - Predračunska cena opravljanja javne storitve oskrbe s pitno vodo za leto 2019 z upoštevanim poračunom za leti 2017 in 2018 v višini 0,65EUR/m³ brez DDV.
 - Predračunska cena javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo za leto 2019 s poračunom za leti 2017 in 2018 – omrežnina v višini 6,2329 EUR za DN20, (za ostale DN glede na premere vodomerov in pripadajoče faktorje)

Rezultat spremembe cene gospodarske javne službe bo za proračun občine Zreče pomenil povišanje za 37.689,00 EUR.

2. Predlagamo, da se potrdi elaborat gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode občine Zreče za leto 2019 :
 - Predračunska cena opravljanja javne storitve odvajanja komunalne odpadne vode z upoštevanim poračunom za leti 2017 in 2018 v višini 0,0941EUR/m³ brez DDV.
 - Predračunska cena javne infrastrukture odvajanja komunalne odpadne vode za leto 2019 s poračunom za leti 2017 in 2018 – omrežnina v višini 9,8918 EUR za DN20, (za ostale DN glede na premere vodomerov in pripadajoče faktorje)

Rezultat spremembe cene gospodarske javne službe bo za proračun občine Zreče pomenil zmanjšanje za 37.582,00 EUR.

- Predračunska cena opravljanja javne storitve odvajanja padavinske odpadne vode z upoštevanim poračunom za leti 2017 in 2018 v višini 0,0886EUR/m³ brez DDV.
- Predračunska cena javne infrastrukture odvajanja padavinske odpadne vode za leto 2019 brez poračuna za leti 2017 in 2018 – omrežnina v višini 0,1643 EUR/m³,

Rezultat spremembe cene gospodarske javne službe na proračun občine Zreče ne bo imel bistvenega vpliva.

3. Predlagamo, da se potrdi elaborat gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode občine Zreče za leto 2019 :
 - Predračunska cena opravljanja javne storitve čiščenja komunalne odpadne vode brez upoštevanega poročila za leti 2017 in 2018 v višini 0,7114EUR/m³ brez DDV.
 - Predračunska cena javne infrastrukture čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2019 s poročilom za leti 2017 in 2018 – omrežnina v višini 9,3846 EUR za DN20, (za ostale DN glede na premere vodomero in pripadajoče faktorje)


Upoštevati je potrebno 50% subvencijo za fizične osebe.

Rezultat spremembe cene gospodarske javne službe bo za proračun občine Zreče pomenil povišanje za 44.240,00 EUR.

Priloga 1: Primerjave sta in nove cene za povprečno štiričlansko družino z mesečno porabo pitne vode 15m³ in velikostjo vodomera DN20 ter velikostjo strehe 120m³

Položnica DN20 - Zreče (stara - nova cena)								
ŠT.	OPIS BLAGA, STORITEV	KOLIČINA	ME	stara cena €		nova cena €		% podražitev
				CENA	VREDNOST BREZ DDV	CENA	VREDNOST BREZ DDV	
1	Omrežnina DN 20	1,00	mes	6,6900	6,69	6,2329	6,23	-6,83
2	Porabljena voda	15,00	M ³	0,4907	7,36	0,6500	9,75	32,46
3	Okoljska dajatev za obremenjevanje voda	15,00	M ³	0,0528	0,79	0,0528	0,79	0,00
4	ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	15,00	M ³	0,6792	10,19	0,7114	10,67	4,74
5	OMREŽNINA ČIŠČENJE KOMUNALNE ODP. VODE DN 20	1,00	MES	3,8453	3,85	4,6923	4,6923	22,03
6	Odvajanje komunalne odpadne vode	15,00	M ³	0,3613	5,42	0,0941	1,41	-73,96
7	Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne vode DN 20	1,00	mes	7,6462	7,65	9,8918	9,89	29,37
8	Odvajanjem padavinske vode	10,94	M ³	0,1197	1,31	0,0886	0,97	-25,98
9	Omrežnina odvajanjem padavinske vode DN 20*	10,94	M ³	0,1318	1,44	0,1643	1,80	24,66
SKUPAJ					44,69		46,21	3,39

Izračun je pripravljen za štiričlansko družino z mesečno porabo pitne vode 15 m³, velikostjo vodomera DN 20 in velikostjo strehe 120 m² z odvajanjem padavinske vode v javni kanalizacijski sistem.

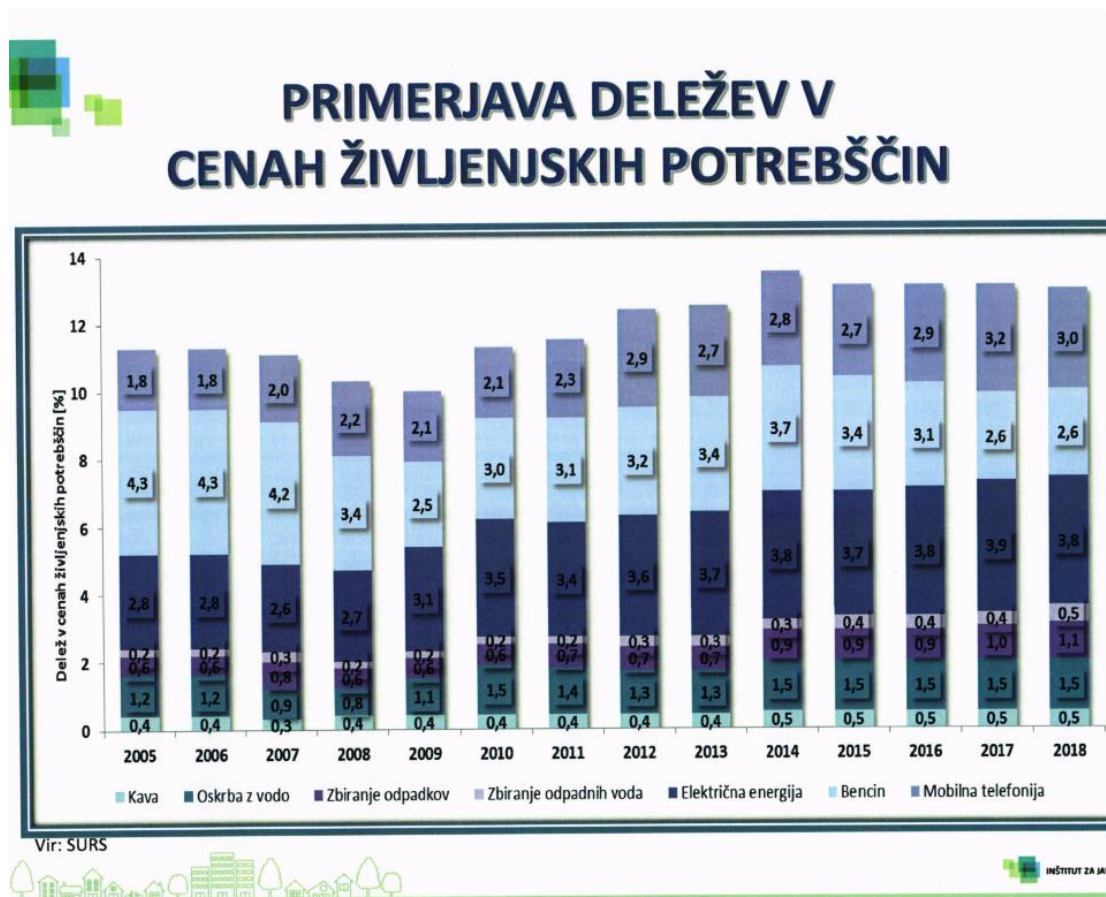




KAKO DRAGE SO TOREJ KOMUNALNE STORITVE?



SKODELICA KAVE ALI KOZAREC VODE?




GIBANJE CEN VODE V EU IN SLOVENIJI (2005 = 100)

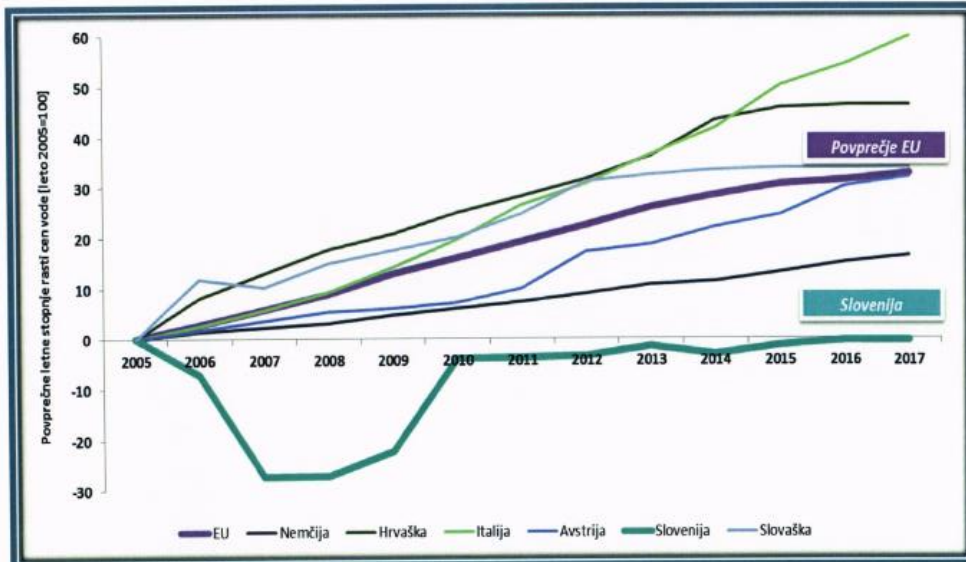

Vir: EUROSTAT

inštitut za javne službe

PRIMERJAVA RAVNI CEN S POVPREČJE EU

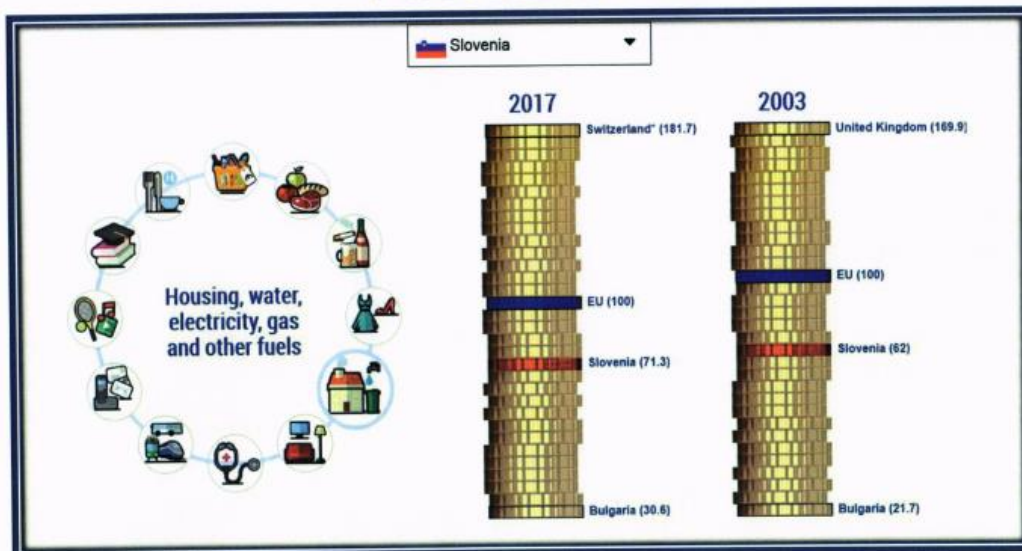

Vir: EUROSTAT

inštitut za javne službe